


Schemat układu warstw wypełnienia wykopu w gruncie o słabej nośności

Schemat układu warstw wypełnienia wykopu na podłożu o małej nośności

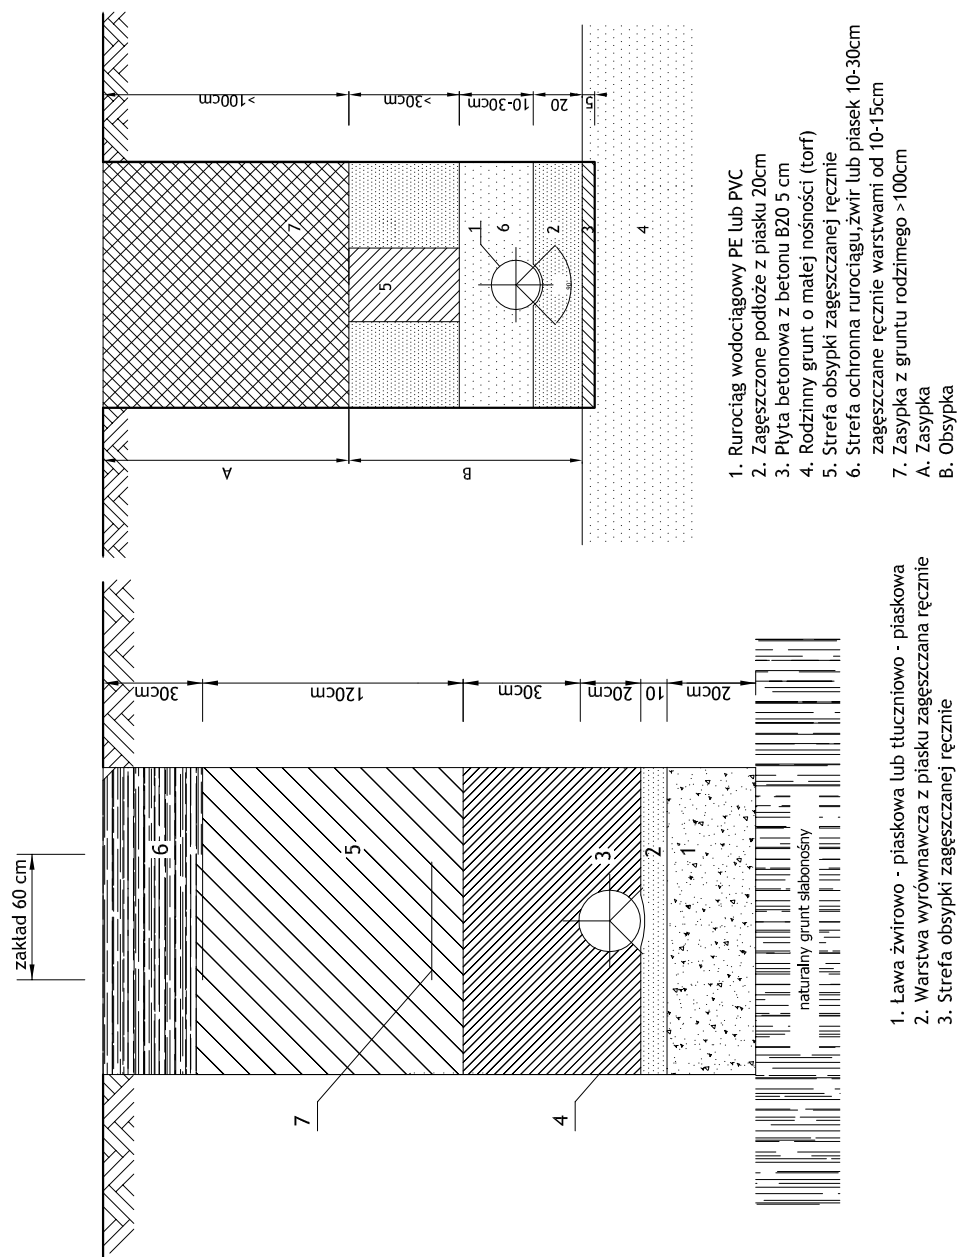

<div>  <b>San-System</b> </div> <div> <a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a>  e-mail: <a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">biuro@san-system.com.pl</a> </div>				
Wykonawca:  <b>SAN- SYSTEM</b> ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	<b>OBIEKT:</b> Sieć kanalizacji sanitarnej Stachowizna, Łazdoje, Wilkowo, Pręgowo, Muławki - gm. Kętrzyn - budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Stachowizna <b>INWESTOR:</b> Gmina Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn <b>TEMAT:</b> SCHEMAT WYPEŁNIENIA WYKOPU			Skala ----
	Nr rys. 11 S			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	lipiec 2009r.	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	lipiec 2009r.	
Asystent projektanta	inż. Wiesław Klaus		lipiec 2009r.	
Asystent projektanta	mgr inż. Diana Bielewicz-Falęcka		lipiec 2009r.	