


RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50

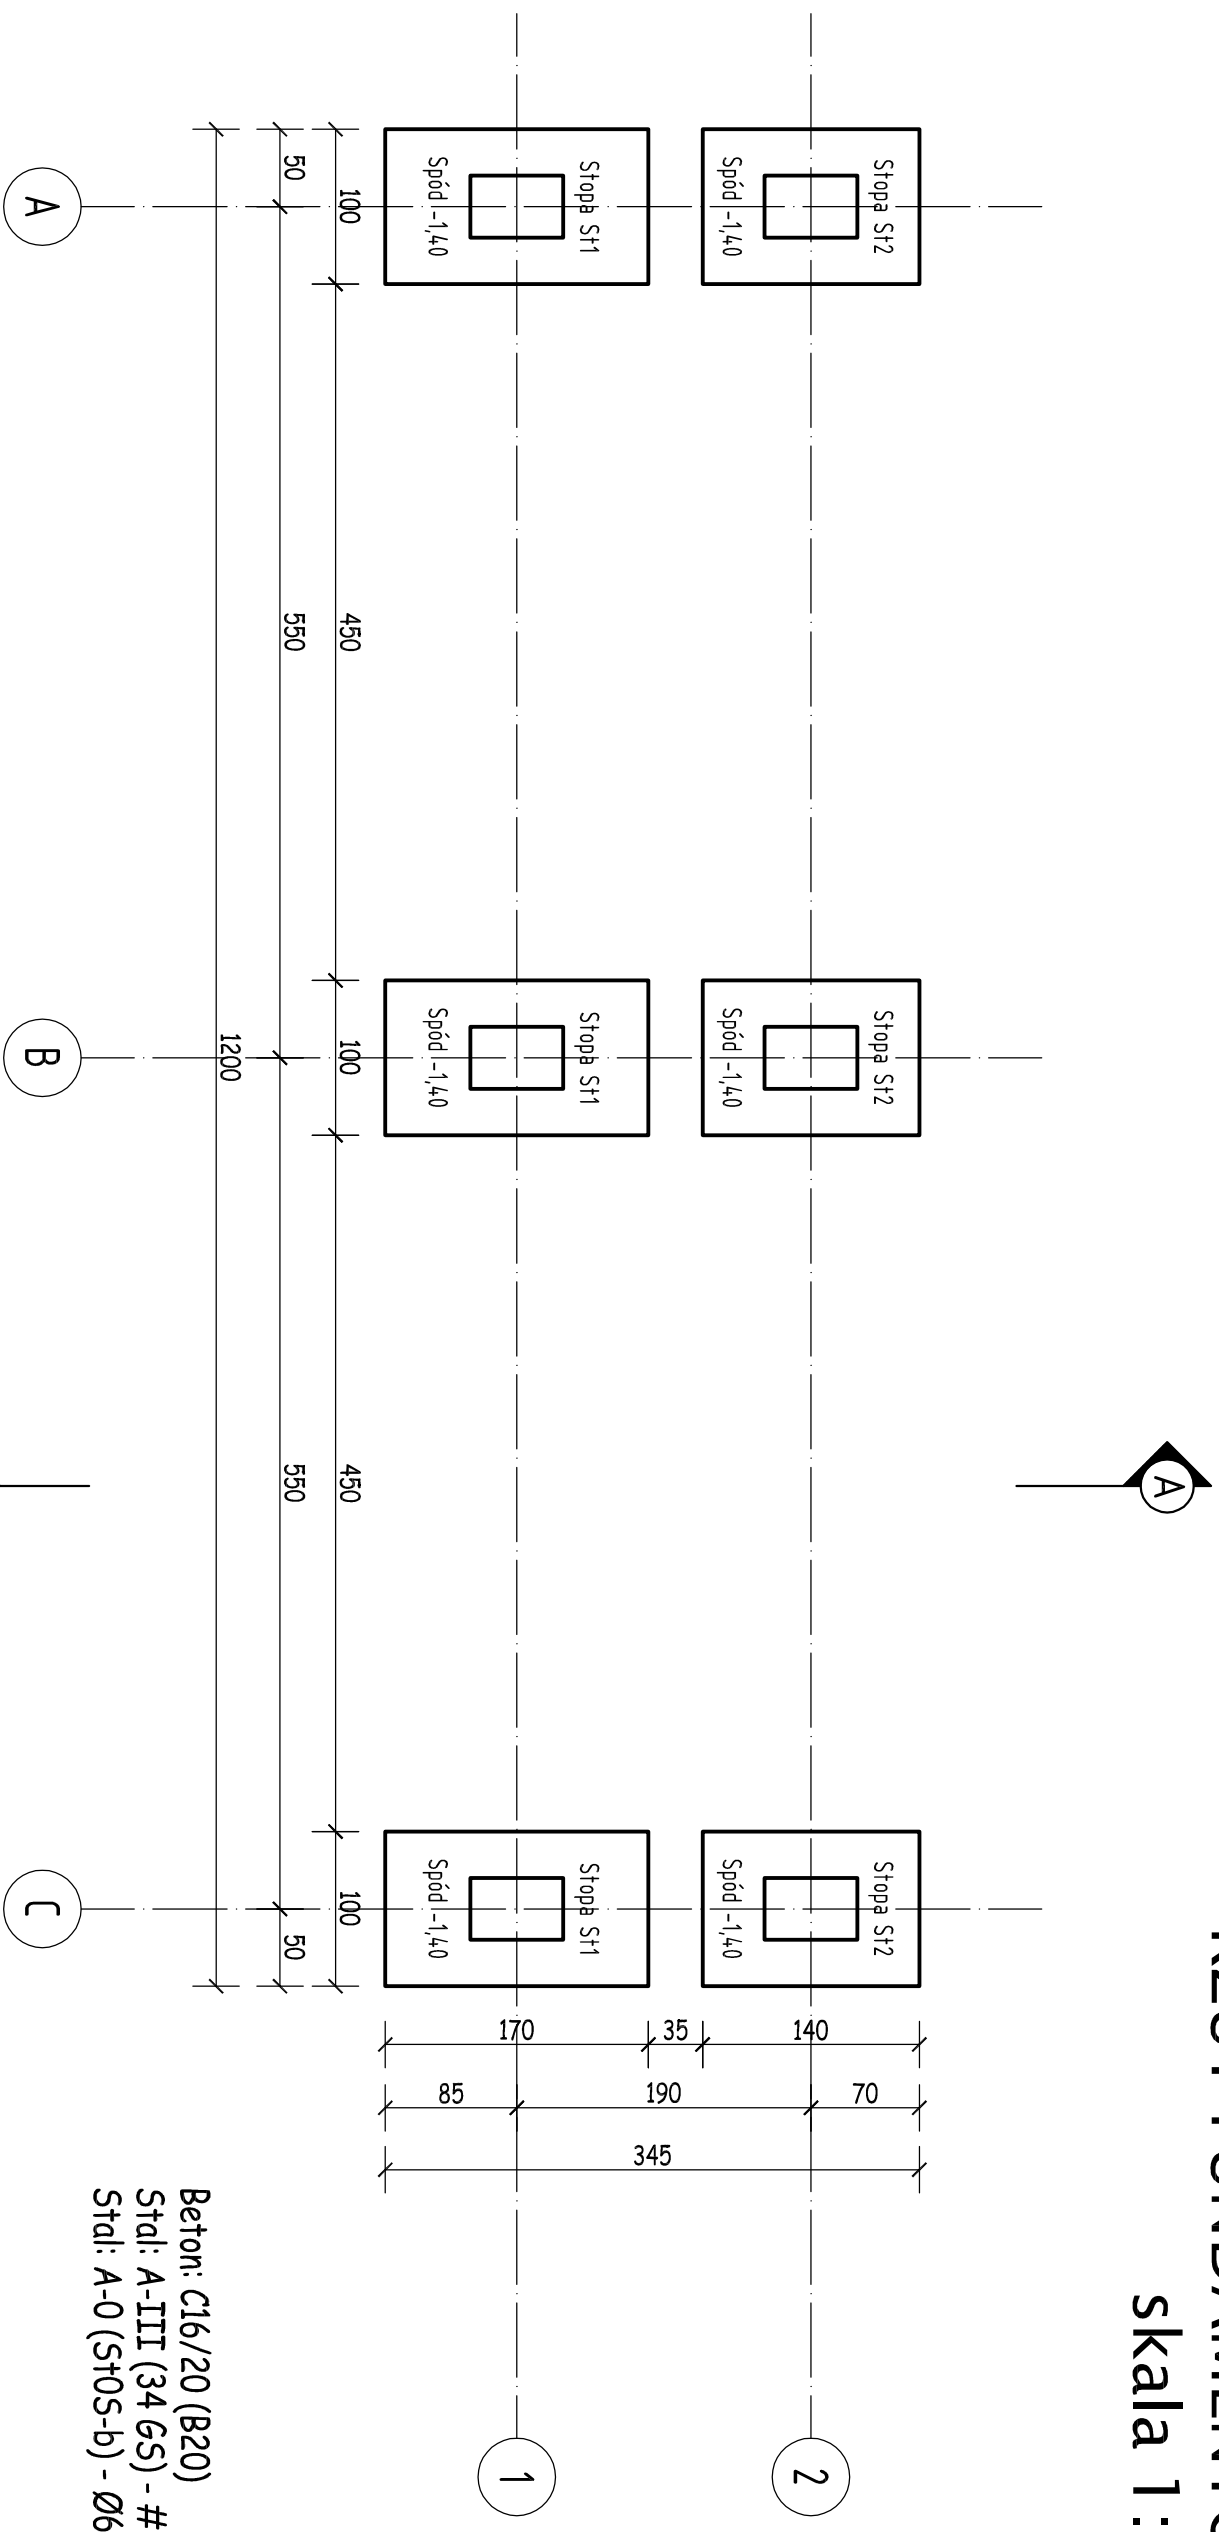

UWAGI:

Stopy fundamentowe wysokości 40cm z betonu C16/20 (B20)
zbrojone krzyżowo #12 A-III (34GS) co 20cm

Pod fundamentami podkładać z chudego betonu 10cm.
Pozostać warstwę min. 50cm do urobku ręcznego.
Wykop zabezpieczyć przed zalewaniem wód gruntowych

Fundamentów nie wolno posadawiać na gruntach nienośnych. Ewentualny grunt nienośny należy wymienić na pospółkę o grubości minimum 40cm, zagęszczaną warstwami o $\gamma_{10}=0,4$ do $\gamma_{10}=0,4$

Fundamenty należy zasypać piaskiem średnim lub pospółką tak aby warstwa od spodu fundamentu wynosiła minimum 1,20m (granica przemiarzenia wg. PN-81/B-03020)

W przypadku stwierdzenia innych gruntów niż stwierdzono w odwiertach geotechnicznych, należy niezwłocznie przerwać roboty, powiadomić projektanta konstrukcji i zlecić dodatkowe badania parametrów geotechnicznych

UP-D,ZN w Gołdapi		Skala	1:50
Obiekt	Zadanie trybuny	Nr rys.	K-2
Adres	m. Łazdziej, dz. nr goed. 241/17.	Branża	Konstrukcja
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Data	SIERPIEŃ 2010
Architektura	Specjalność	Nr upr.	Podpis
inż. Władysław Zajkowski	Architektura	BŁ-419/73	
	Konstrukcja	SUW-108/72	
Konstrukcja	Specjalność	Nr upr.	
inż. Tomasz Sikorski	Konstr. budow.	WAM/0056/PWOK/08	